


納入品図面

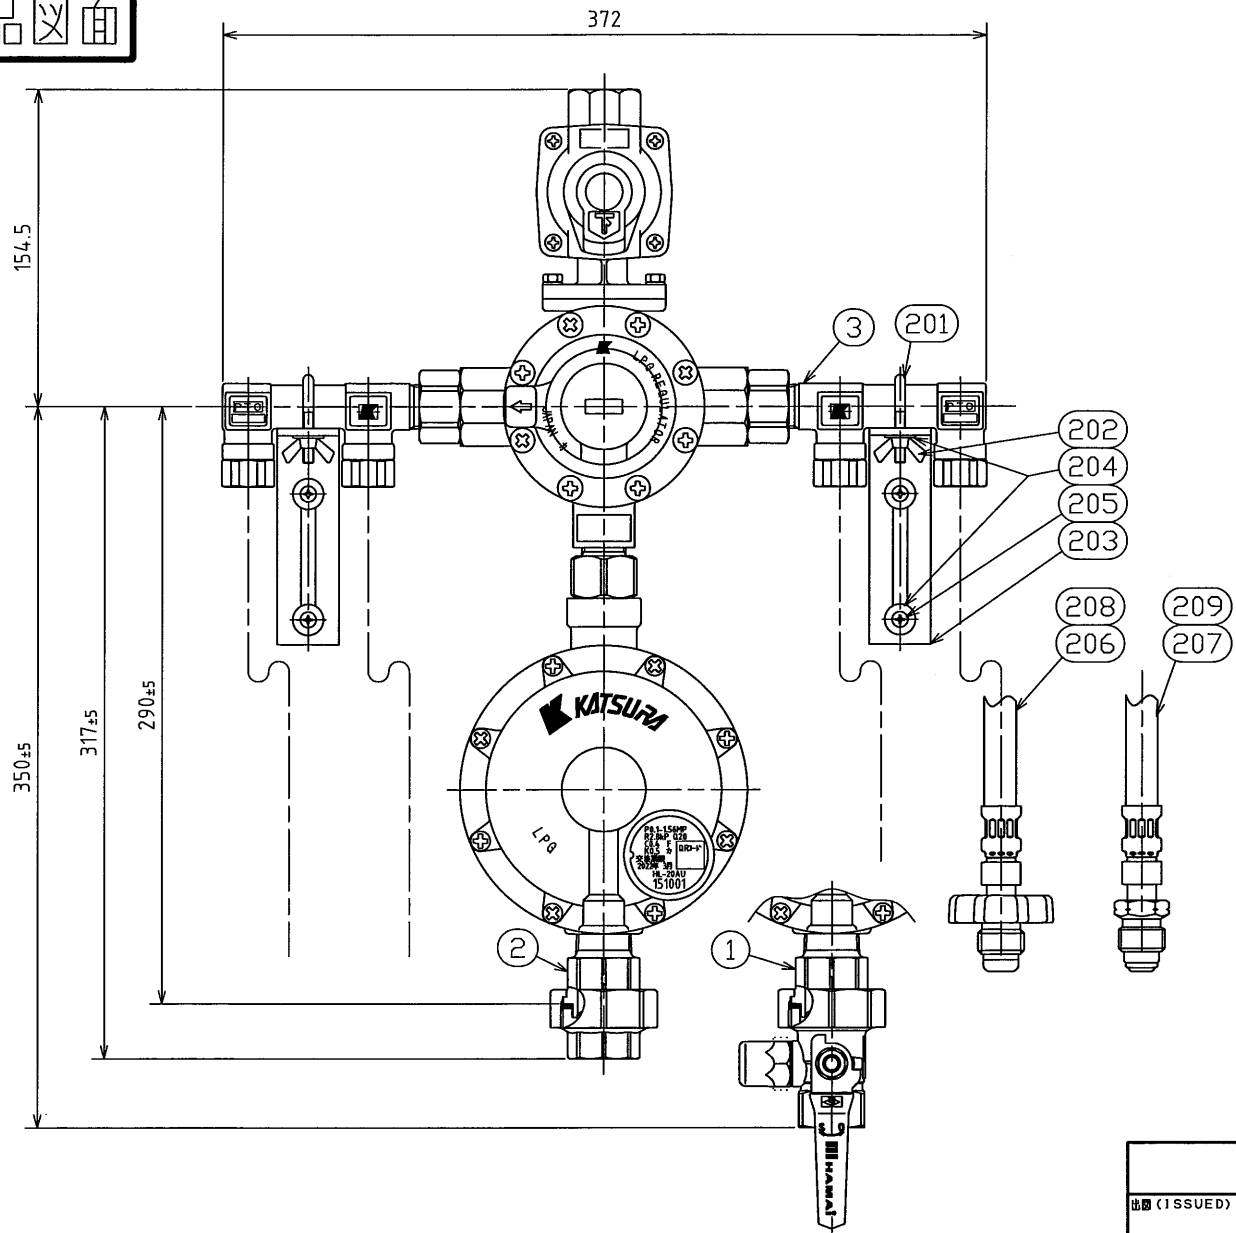

| 番号 (No.) | 名称 (NAME OF PART) | 材質 (MATERIAL) | 数量 (QTY) | 備考 (REMARKS) |
|----------|-------------------|---------------|----------|--------------|
| 1 | HL-20AZ | Ass'y | 1 | |
| 2 | HL-20AU | Ass'y | 1 | |
| 3 | PTC4-1/2 | Ass'y | 1 | |

梱包部品

| 番号 (No.) | 名称 (NAME OF PART) | 材質 (MATERIAL) | 数量 (QTY) | 備考 (REMARKS) |
|----------|-------------------|---------------|----------|--------------|
| 201 | M5 Uボルト | 鉄 | 2 | メッキ |
| 202 | M5 ちょうナット | 鉄 | 4 | メッキ |
| 203 | ステー | 鉄 | 2 | 粉体塗装 |
| 204 | M5 平座金 | 鉄 | 8 | メッキ |
| 205 | ドリルねじM×25 | 鉄 | 4 | メッキ |
| 206 | BH-5 ケラビホース | Ass'y | 2 | 國中清管タイプ |
| 207 | BS-5 ケラビホース | Ass'y | 2 | 國中A |
| 208 | BH-6 ケラビホース | Ass'y | 2 | 國中B清管タイプ |
| 209 | BS-6 ケラビホース | Ass'y | 2 | 國中B |
| 210 | 取扱説明書 | | 1 | PTC |
| 211 | 取扱説明書 | | 1 | 高压ホース |
| 212 | 取扱説明書 | | 1 | 調整器 |
| 213 | 保証書 | | 2 | 高性能 |
| 214 | 取扱説明書 | | 1 | 継ぎ手・ガス栓 |
| 215 | I型漏えい検知部 | Ass'y | 1 | |
| 216 | 切替型漏えい検知装置用付属部品 | | 1 | *別表参照 |

切替型漏えい検知装置用付属部品

| 名称 (NAME OF PART) | 数量 (QTY) |
|-------------------|----------|
| メーター取付金具 | 2 |
| 金属フレキホース L=400 | 1 |
| 検査孔付ねじガス栓 | 2 |
| 子出口継手 | 1 |
| 1/2B キャップ | 1 |
| 1/2B チーズ | 1 |
| 1/2B ニップル | 1 |
| 1/2B 長ニップル | 1 |

| 型式 | PTC4B-20SZ-HL | PTC4B-20HZ-HL | PTC4B-20SU-HL | PTC4B-20HU-HL |
|--------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 入口接続 | POL スパナ締め | POL 手締め | POL スパナ締め | POL 手締め |
| 出口接続 | 3/4B検査孔付ユニオンバルブ | | 3/4Bユニオン | |
| 気密試験圧力 | 1.5MPa | | | |
| 耐圧試験圧力 | 2.6MPa | | | |

殿

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| 出図 (ISSUED) | 設計 (DESIGNED) | 製図 (DRAWN) | 照査 (CHECKED) | 承認 (APPROVED) | 名称 (TITLE) |
| | 小原 | 杉山 | 川手 | | 簡易集合装置 |
| 尺康 (SCALE) | B付 (DATE) | | | | PTC4B-20* -HL |
| 1:2.5 | 2015/10/15 | | | | |
| 第三角法 (3RD ANGLE PROJECTION) | KATSURA CO., LTD. | | | | 図番 (DWG. No.) |
| | | | | | 00 |
| | | | | | 152262519 |